



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000645

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

生产者: 海湾安全技术有限公司 (9000006)

地址: 河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

产品名称: 火灾显示盘

认证单元: GST-ZF-101Z

内含: GST-ZF-101Z(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查


产品标准: GB 17429-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-08-08

发(换)证日期: 2018 年 08 月 08 日 有效期至: 2023 年 08 月 07 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0235894

№ Dz201300665



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 海湾安全技术有限公司

产品型号名称 GST-ZF-101Z型火灾显示盘

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201300665

共6页 第1页

产品名称	火灾显示盘	型 号	GST-ZF-101Z		
申请单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验		
制 造 商	海湾安全技术有限公司	生产日期	2012 年 12 月		
生产企业	海湾安全技术有限公司	到样日期	2013 年 3 月 5 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2013 年 3 月 13 日 至 2013 年 3 月 29 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17429-2011				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，对海湾安全技术有限公司生产的 GST-ZF-101Z 型火灾显示盘样品进行了型式试验。 GST-ZF-101Z 型火灾显示盘样品满足 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，经检验合格。 以下空白。				
备 注	签发日期: 2013 年 4 月 26 日				

批准: 刘荣华

审核: 张树斌

编制: [Signature]


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NzDz201300665

共6页 第2页

申请单位	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道80号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532
		邮政编码	066004

产 品 照 片

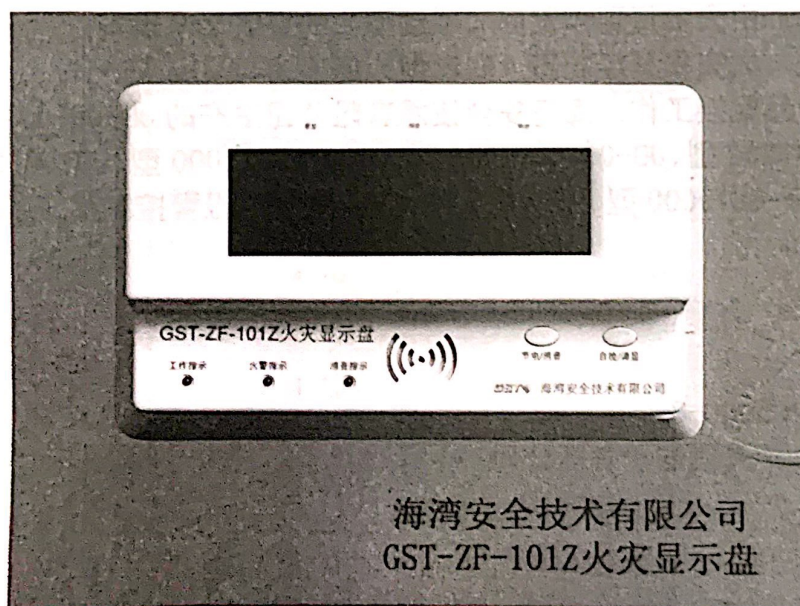

海湾安全技术有限公司
GST-ZF-101Z火灾显示盘

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz201300665

共6页 第3页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 火灾显示盘
2. 型号: GST-ZF-101Z
3. 执行标准号: GB 17429-2011
4. 制造商名称: 海湾安全技术有限公司
5. 产地: 河北省秦皇岛市
6. 软件版本号: V1.2.0
7. 主要技术参数: 额定工作电压为 DC24V
8. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 外形尺寸: 234mm×142mm×61mm;
2. 外壳材质: 塑料;
3. 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的直流 24V 供电;
4. 通过总线与火灾报警控制器(联动型)连接;
5. 与以下产品配接工作: 海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GST200 型、JB-QB-GST500 型、JB-QG-GST5000 型、JB-QT-GST5000 型、JB-QG-GST9000 型、JB-QT-GST9000 型、JB-QB-GSTN1500 型火灾报警控制器(联动型)。

产品关键件描述:

显示器件

型号: TXD20500C-8

生产厂: 天津天星电子有限公司

火灾显示盘检验结果汇总表

申请单位: 海湾安全技术有限公司

No: Dz201300665

产品型号: GST-ZF-101Z

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查		满足标准要求。	合 格	
2	基本功能试验		功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	4.3	大于 500M Ω 。	合格	
4	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	功 能 正 常。	合 格	
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	功 能 正 常。	合 格	
6	静电放电抗扰度试验	4.8	功 能 正 常。	合 格	
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	功 能 正 常。	合 格	
8	浪涌(冲击)抗扰度试验	4.10	功 能 正 常。	合 格	
9	低温(运行)试验	4.13	功 能 正 常。	合 格	
10	恒定湿热(运行)试验	4.14	功 能 正 常。	合 格	
11	振动(正弦)(运行)试验	4.15	功 能 正 常。	合 格	
12	振动(正弦)(耐久)试验	4.16	功 能 正 常。	合 格	
13	碰撞试验	4.17	功 能 正 常。	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NqDz201300665


共 6 页 第 5 页

射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图


- 1、测试场地: 3米法半电波暗室
2、仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9413B	合格
组合天线	CBL6140A	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图:

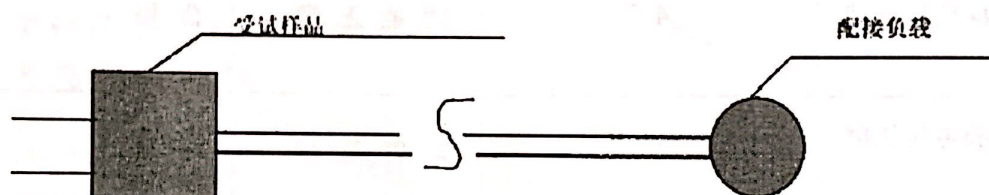

4、试验布置示意图:

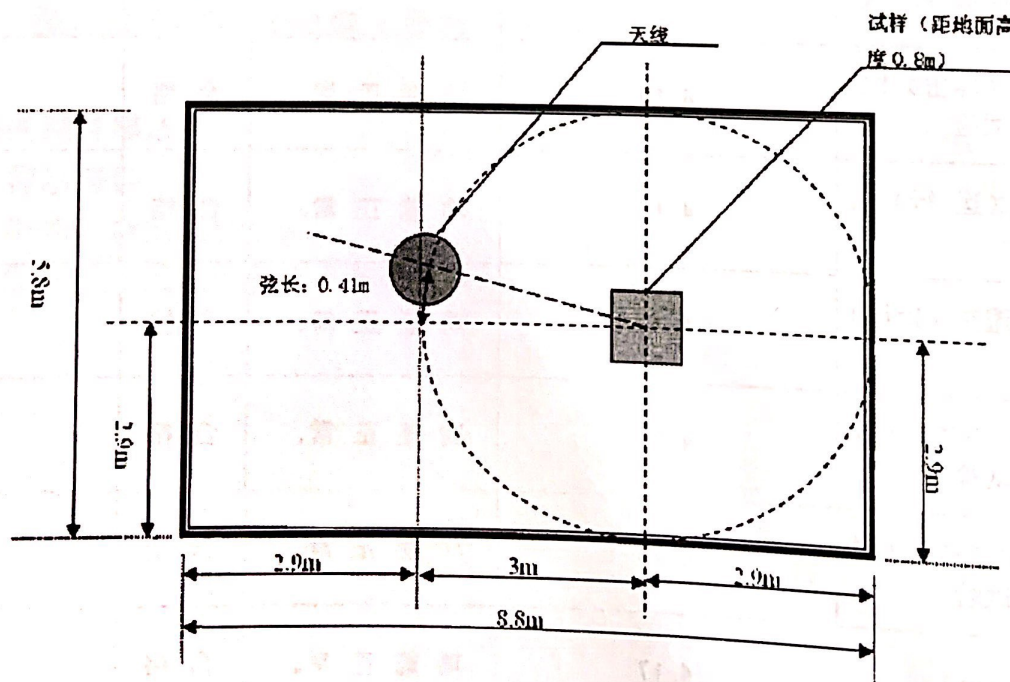

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201300665

共 6 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室

2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

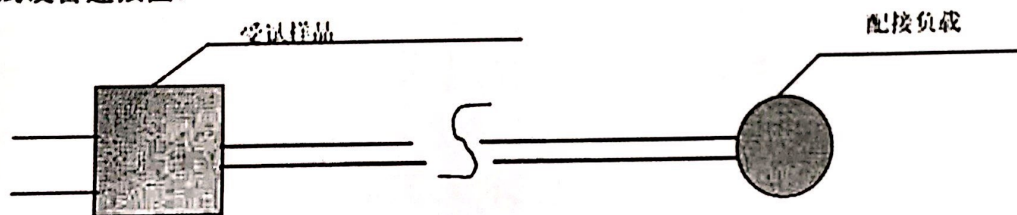

4、试验布置示意图：

